



POMIESZCZENIE WĘZŁA CIEPLNEGO – PRZEKRÓJ – SZCZEGÓŁ WEJŚCIA PRZYŁĄCZA CIEPLENGO DO BUDYNKU  
SKALA 1:25

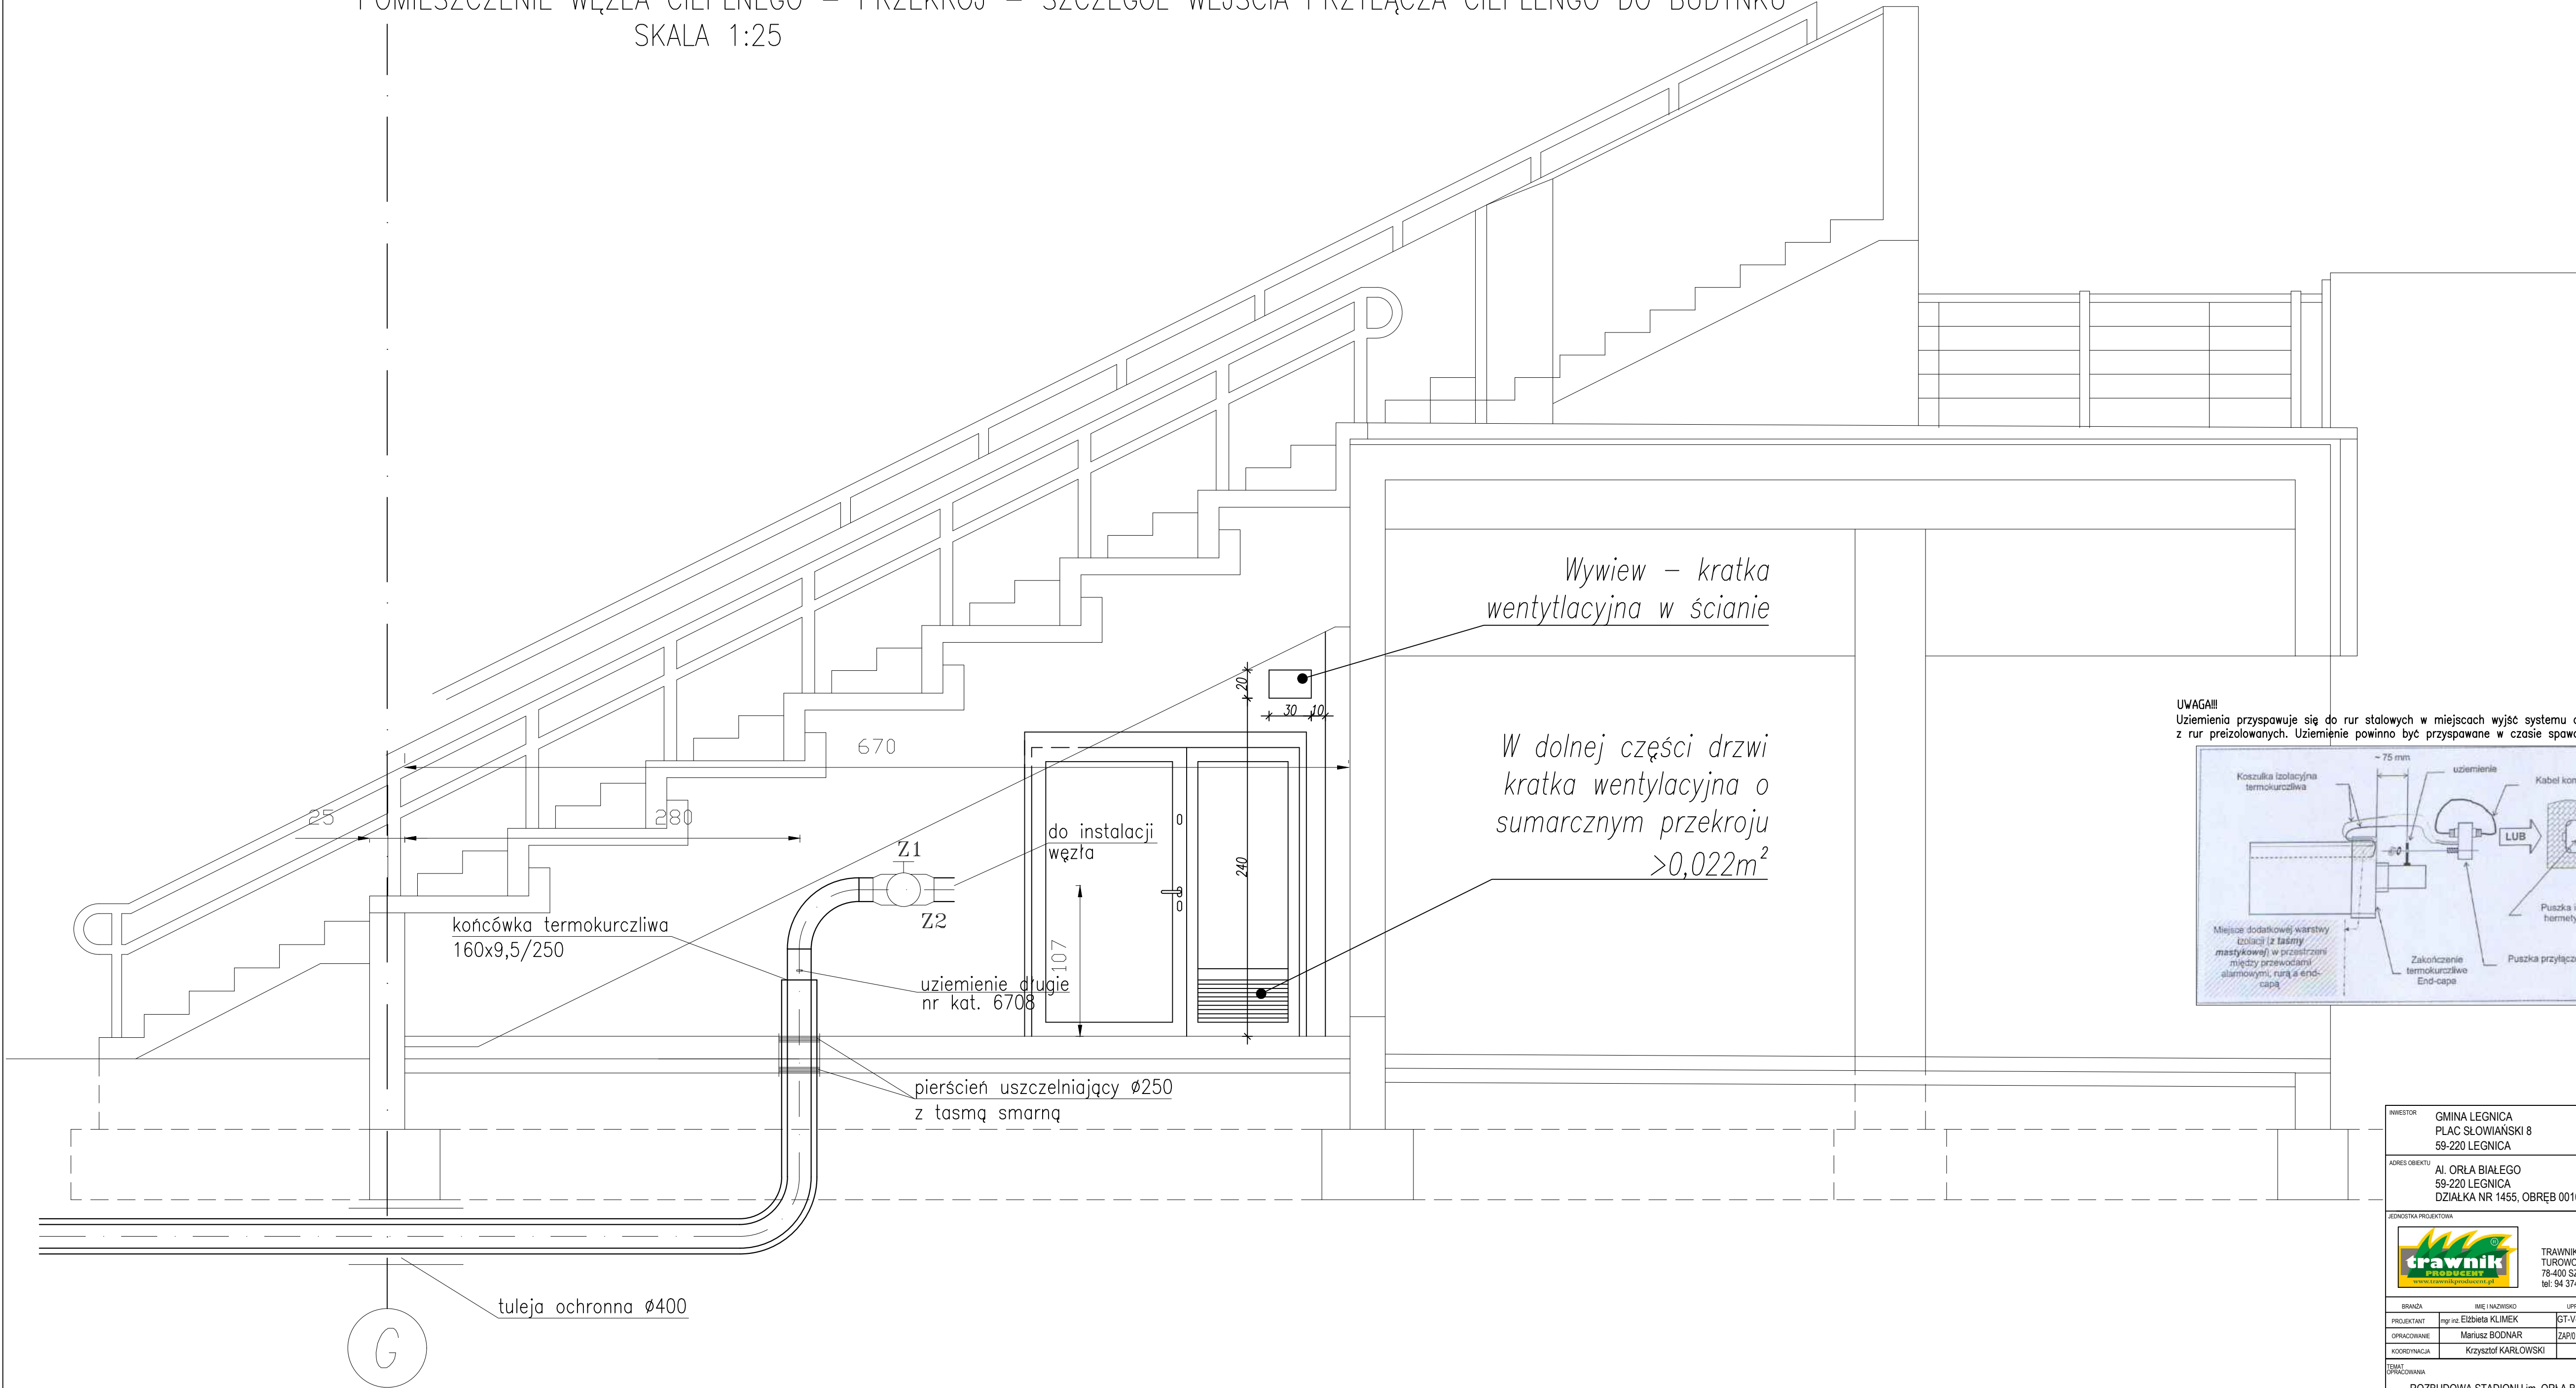

UWAGA!!!  
Uziemienia przyspawuje się do rur stalowych w miejscach wyjść systemu alarmowego z rur preizolowanych. Uziemienie powinno być przyspawane w czasie spawania rur stalowych.



INWESTOR GMINA LEGNICA PLAC SŁOWIAŃSKI 8 59-220 LEGNICA			
ADRES OBIEKTU Al. ORLA BIAŁEGO 59-220 LEGNICA DZIAŁKA NR 1455, OBRĘB 0010			
JEDNOSTKA PROJEKTOWA  TRAWNIK PRODUCENT SP. Z O.O. TUROWO 5A/2 78-400 SZCZECINEK tel: 94 374 19 28			
BRANŻA	IMIĘ I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. Elżbieta KLIMEK	GT-V-63/147/77	
OPRACOWYK	Mariusz BODNAR	ZAP/0168/PWOS/14	
KOORDYNACJA	Krzysztof KARŁOWSKI		
TEMAT OPRACOWANIA ROZBUDOWA STADIONU im. ORLA BIAŁEGO PODGRZEWANIE MURAWY BOISKA STADIONU			SKALA 1:25
PŁAT PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY			NR RYSUNKU 17
TREŚĆ POMIESZCZENIE WĘZŁA CIEPLNEGO - PRZEKRÓJ - SZCZEGÓŁ WEJŚCIA PRZYŁĄCZA CIEPLENGO DO BUDYNKU			
DATA	16 MAJA 2016	NUMER	0 02 68