



POMIESZCZENIE WĘZŁA CIEPLNEGO – RZUT – SZCZEGÓŁ WEJŚCIA PRZYŁĄCZA CIEPLENego DO BUDYNKU
SKALA 1:25

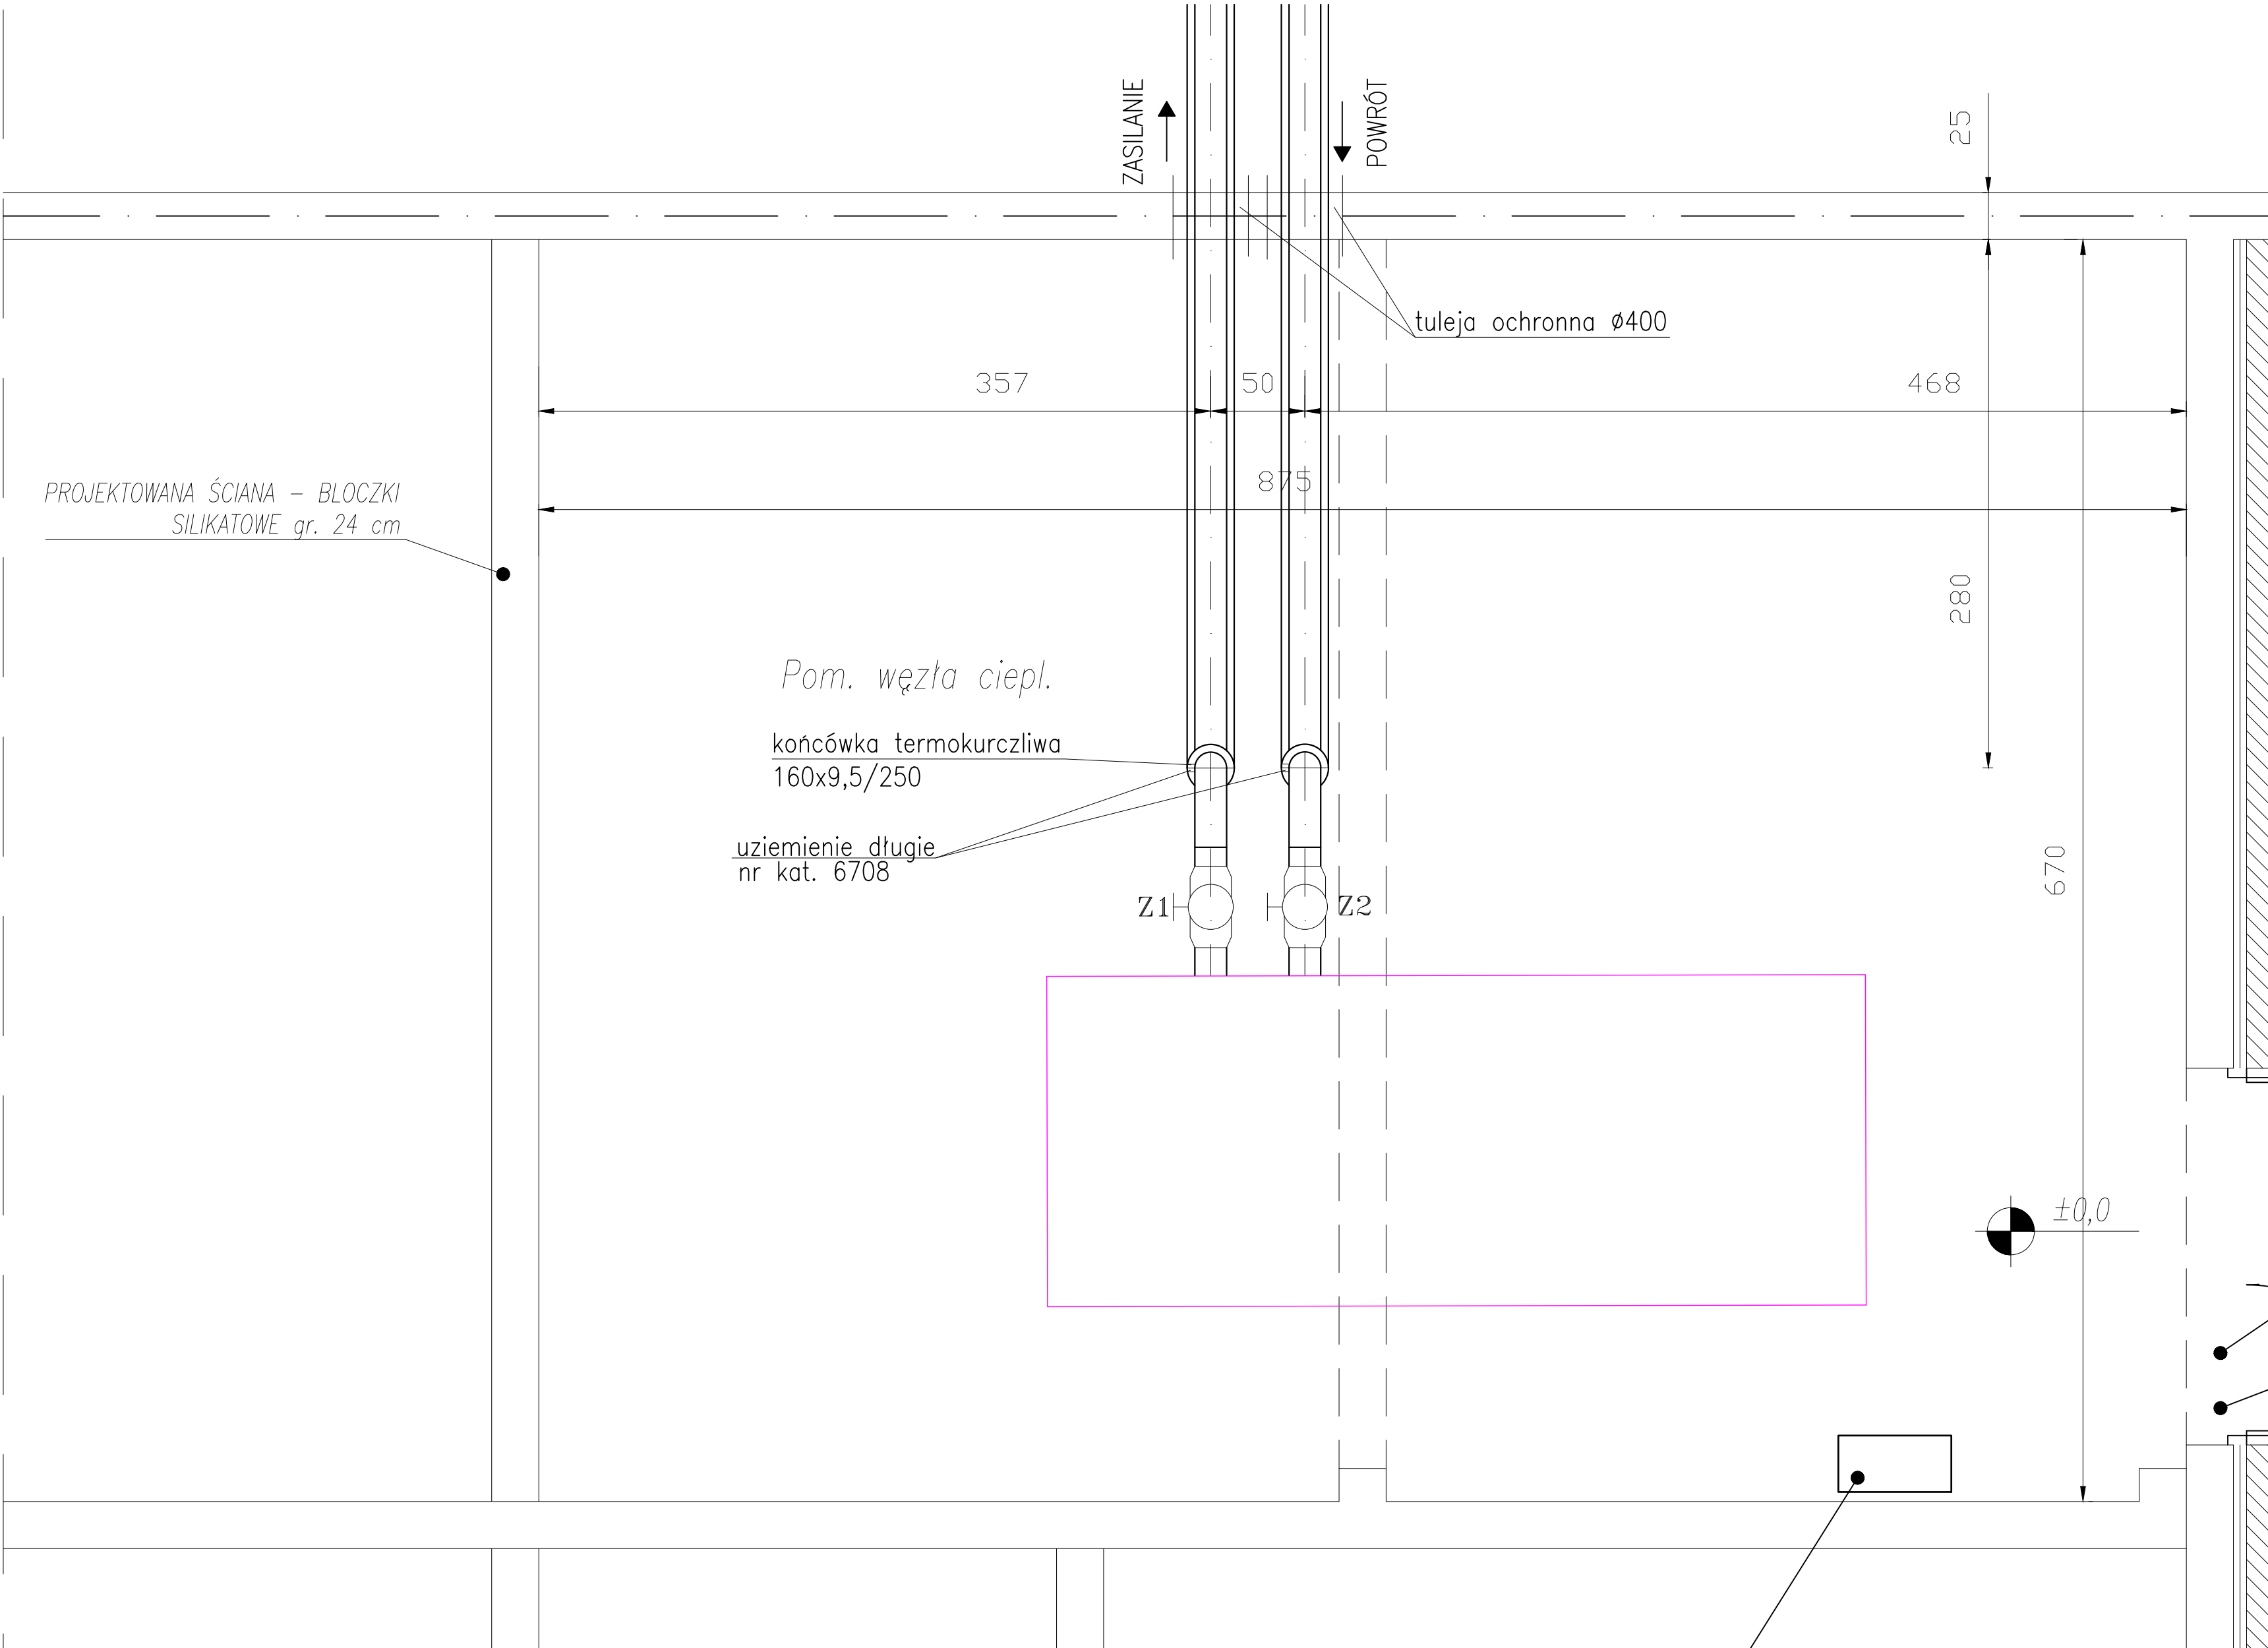

UWAGA!!!
Uziemienia przyspawuje się do rur stalowych w miejscach wyjść systemu alarmowego z rur preizolowanych. Uziemienie powinno być przyspawane w czasie spawania rur stalowych.



W dolnej części drzwi kratka wentylacyjna o sumarycznym przekroju >0,022m²

Wywiew – kratka wentylacyjna w ścianie

INWESTOR			
GMINA LEGNICA PLAC SŁOWIAŃSKI 8 59-220 LEGNICA			
ADRES OBIEKTU			
Al. ORŁA BIAŁEGO 59-220 LEGNICA DZIAŁKA NR 1455, OBRĘB 0010			
JEDNOSTKA PROJEKTOWA			
		TRAWNIK PRODUCENT SP. Z O.O. TUROWO 5A/2 78-400 SZCZECINEK tel: 94 374 19 28	
BRANŻA	IMIĘ I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. Elżbieta KLIMEK	GT-V-63/147/77	
OPRACOWANIE	Mariusz BODNAR	ZAP/0168/PWOS/14	
KOORDYNACJA	Krzysztof KARŁOWSKI		
TEMAT OPRAĆOWANIA			SKALA
ROZBUDOWA STADIONU im. ORŁA BIAŁEGO PODGRZEWANIE MURAWY BOISKA STADIONU			1:25
FAZA			NR RYSUNKU
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY			16
Tytuł			
POMIESZCZENIE WĘZŁA CIEPLNEGO – RZUT – SZCZEGÓŁ WEJŚCIA PRZYŁĄCZA CIEPLNEGO DO BUDYNKU			
DATA	NUMER		
16 MAJA 2016	0 02 68		